REQUISITO DE INSTALAÇÃO

EQUIPAMENTO: ISI-203SN(P)

MARCA: ICETRO

IMPORTANTE:

* **Requisitos:** Para que a instalação do equipamento ocorra, é necessário que o estabelecimento atenda **todos** os requisitos que constam nas páginas a seguir;
* **Responsabilidade:** Os requisitos relacionados abaixo são de responsabilidade do **cliente**;
* **Agendamento:** Após a realização de **TODOS** os itens deste requisito, o cliente deverá **OBRIGATORIAMENTE** solicitar o agendamento da instalação através do link a seguir, preenchendo corretamente **todos os campos obrigatórios:**

https://www.middleby.com.br/suporte-tecnico/

Para instalação deste equipamento, você deve seguir os requisitos:

ELÉTRICOS

REQUISITOS ELÉTRICOS

TENSÃO: **220V TRIFÁSICO**

* Tomada steck 32A F1 + F2 + F3 + T;
* Dijuntor 16A exclusivo e independente;
* Cabeamento de 3 x 2,5mm.

REQUISITOS GERAIS

* **Espaço Livre:** É indispensável manter um espaço mínimo de 15 cm livre ao redor do equipamento, principalmente nos casos em que ele seja embutido/dentro de nicho.
* **Distância de Fontes de Calor:** O equipamento não deve estar em contato direto com nenhuma fonte emissora de calor, para evitar danos e garantir seu funcionamento adequado.
* **Ventilação:** Se o local de instalação for totalmente fechado, é obrigatório que o ambiente possua um sistema de ventilação adequado para manter a circulação de ar e assegurar o bom funcionamento do equipamento e dos demais dispositivos da operação.
* **Temperatura do local:** A temperatura no ambiente do local de instalação não pode exceder 40°C, condição indispensável para o funcionamento seguro e a garantia do equipamento.

DESENHOS TÉCNICOS E FOTOS

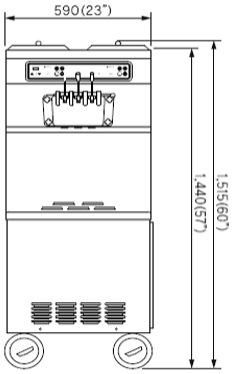

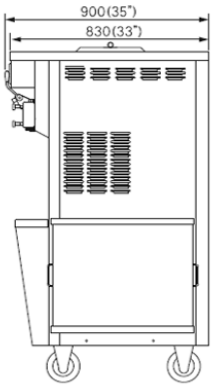

ATENÇÃO:

* **Solicitação de Agendamento:** Após conferir todos os itens deste requisito, acesse o link abaixo e preencha corretamente o formulário para solicitar a instalação:

https://www.middleby.com.br/suporte-tecnico/

* **Prazo:** A instalação deve ser agendada com pelo menos 03 (três) dias úteis de antecedência da data desejada.
* **Requisitos de Tensão:**

Tensão **máxima** permitida: 240 Volts;

Tensão **mínima** permitida: 209 Volts.

* **Preparação do Equipamento:** Antes da chegada do técnico, o equipamento deve estar desembalado e posicionado na área de trabalho onde será instalado.
* **Correções no Local:** Caso algum requisito acima não seja atendido, o técnico aguardará até 30 minutos para que o problema seja corrigido. Após esse período, se for necessário um retorno, será cobrada uma taxa de visita, deslocamento e horas de trabalho.
* **Manutenção Preventiva:** Recomendamos a realização de manutenção preventiva no período de 90 a 120 dias (não coberta em garantia).

Observação: O não cumprimento dessas condições compromete o funcionamento do equipamento e invalida a garantia.

Departamento técnico Middleby
+55 11 3915-8100 | tecnica@middleby.com.br | Atendimento de segunda a sexta-feira das 08 às 17:00 horas
middlebybr middlebydobrasil @middlebybr